

施工临时用电方案

一、工程概况

- 1、工程名称：那云大厦。
- 2、建设地点：漳州市。
- 3、设计单位：那云设计有限公司。
- 4、建设单位：那云建设有限公司

5、建筑规模：本工程建筑用地面积约9583.63m²，总建筑面积约19281.85m²，结构类型：框架结构和钢结构。其中地下一层，建筑面积1956.34m²。地上建筑根据使用功能划分为多个单位工程，建筑面积合计约17325.51m²。

6、质量标准要求：合格。

7、施工条件：现场自然条件良好，三通一平已完成，已具备开工条件。

二、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

三、设计内容和步骤

（一）施工现场布置

(1)现场采用380V低压供电，设两配电总箱，内有计量设备，采用TN-S系统。

(2)根据施工现场用电建设单位由外电引入行球幕影院旁低压配电房，容量为315KW，采用三级配电，两级防护。

(3)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计，接地电阻 $R \leq 4\Omega$ 。

(4)总的计算负荷计算，总箱同期系数取 $K_x = 0.6$

（二）施工用电设计

施工现场用电量统计表

序号	机械设备名称	型号	功率	数量	换算后设备容量	总功率（KW）
1	塔吊	QTZ80	65	4	50	200
2	塔吊	QTZ53	55	3	43	200
3	施工电梯	SCD200/200	22	7	22	154
4	砂浆机	JC250	3	12	3	36
5	插入式振动器	ZX-50	1.1	10	1	11
6	平板式振动器	B-11	1.1	5	1	6
7	钢筋弯曲机	GW-40C	2.2	2	2	4
8	钢筋切断机	GW-40A	2.2	2	2	4
9	木工圆锯	WJ106	2.2	3	2	7
10	木工手持电锯	MB503A	1.1	15	1	17
11	潜水泵	QY-25	2	6	2	12
12	钢筋对焊机	UN-75	75	1	53	53
13	交流电焊机	BX-160	10	4	7	28
14	电渣压力焊	BQ3-500	10	6	7	42
15	照明用电	按动力用电10%计算				7.7
总计						850

施工现场的计算负荷

有用功率(KW)	$P_j = k \cdot \sum P_e = 510$
无用功率(KW)	$Q_j = P_j \tan \phi = 597$
总功率 (KW)	$S_j = (\sum P_{js}^2 + \sum Q_{js}^2)^{1/2} = 785$
电流 (A) :	$I_j = S_j / U_e \cdot \sqrt{3} = 1193$

2、现场容量的确定

根据表 9-6-1 计算结果可知现场提供 600A 的用电量即可满足要求。为防备停电断电情况发生，现场拟备 1 台 300KW 柴油发电机备用。

3、供电方式及线路布局

(1) 工程现场临时用电采取 TN-S 供电系统，放射式多路主干线送至各用电区域，然后在每个供电区域内再分级放射式或树干式构成配电网络，并在配电柜及二级配电箱处做重复接地。按照配电柜（一级配电箱）→现场总配电箱（二级配电箱）→现场分配电箱（三级配电箱），三级配电，两级漏电保护原则配电。根据施工现场平面布置及用电负荷分布情况，配电柜置于临电配电房内，由现场总箱深入负荷相对集中区域，供给塔吊、电梯和附近现场用电；现场办公室单独从配电室引出。既保证供电可靠性，又能单独计量生活用

电。

(2) 现场总配电箱配合以楼层配电箱分散供电。施工作业面采用手提箱供细部施工及照明。

(3) 装修阶段，主体施工的电焊机用电可以供给装修需用的电焊机用电等。在装修阶段，用电由塔吊箱（此时塔吊已经拆除）就近移位供给，线路基本保持不变。

4、配电线路选择

按照供电区域负荷容量，并考虑可能出现的机动用电，从满足机械强度、允许电流、允许电压降三个方面的条件进行配线选择。

所选用的线缆以三个中最大者为准。考虑到施工现场条件差、临时性强、变化大等因素，所有电缆针对使用环境及工况进行选用，电动机组线采用 150mm^2 铜芯型电缆，电焊机组采用 100mm^2 铜芯型电缆，照明用电采用 50mm^2 铜芯型电缆。

同时根据各主要机械用电功率用电实行“一机一闸一天关”，各机主要机械选用电缆线径：塔吊、施工升降机、电焊机选用五芯线主芯 50mm^2 铜芯电缆，其余小型机械采用五芯线主芯 16mm^2 铜芯电缆。

5、基本保护系统的接线方式
本工程采用 TN-S 接零保护系统，即三相五线制，并且在配电房及 5 个现场总配电箱处作重复接地，对于塔吊等高大金属设备做防雷接地。


6、配电线路的敷设

(1) 由于现场面积大，结构施工阶段和装修阶段用电区域相对稳定，电缆线路的敷设主要为埋地敷设，埋设深度为 0.8m ，防止在冬季受冻。为保证电缆埋设安全，埋设时电缆不能绷得太直，而应预留“S”形弯，并铺沙保护。直埋电缆上设电缆标桩，标明电缆走向。电缆横穿马路部位穿钢管保护。

(2) 装修阶段层箱进线电缆明敷设，上盖保护板保护，保护板用废弃竹胶板制作。钢筋加工棚、木工加工棚各支线电缆穿钢管保护敷设，不能明露，防止钢筋戳破绝缘层。

7、配电箱设计

1)、配电箱的设计依据 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术标准。

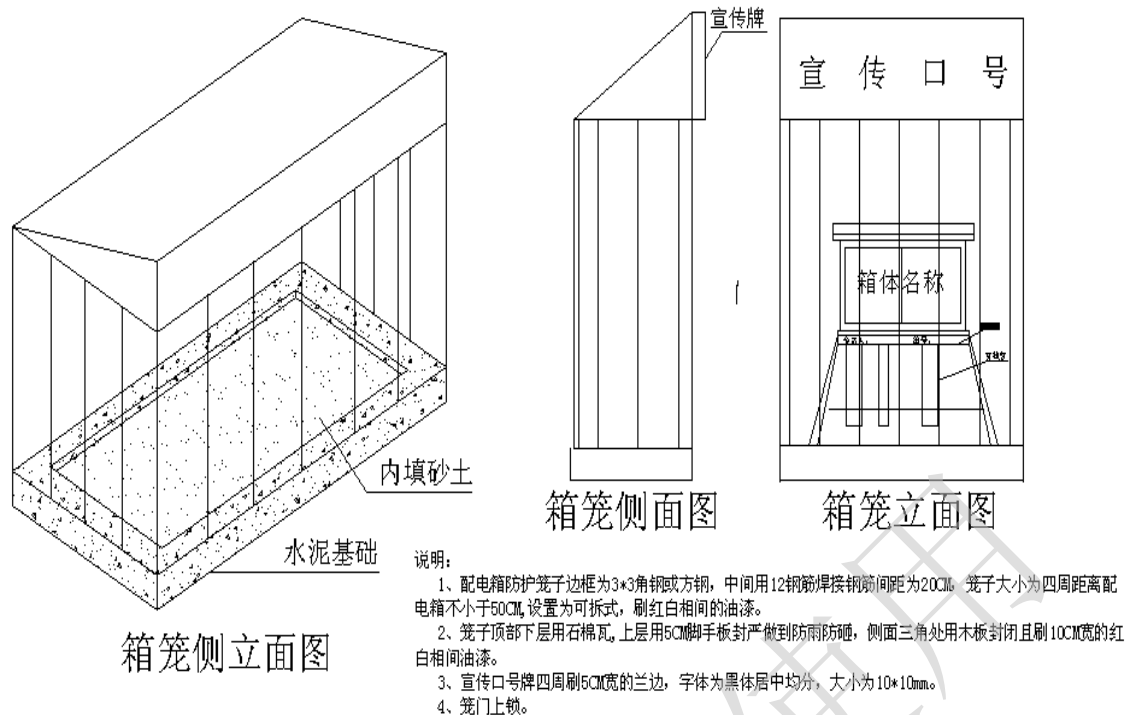

(1) 箱体材料选用铁板，铁板厚度为 1.5mm，保证使用现场机械强度。

(2) 箱体结构上配置电器安装板和箱门，为便于接线箱体前后各设两扇门。电器安装板用绝缘板制作，箱体关闭严密并配锁。箱体的尺寸保证电器的安装接线、维修方便和电气安全距离。

(3) 箱体的电器保护措施主要是防漏电触电措施。作为防漏电、触电的电气保护措施之一，箱内电器正常不带电的金属基座、外壳、铁质电器安装板以及铁质箱体之间应通过金属连接螺栓等保证电气连接，并应在铁质箱体安装明确的保护接零端子（即采用 TN-S 保护系统），专门用于连接专用保护零线—PE 线。

2)、室外配电箱需作防护笼，刷红白色漆，保证防雨，防砸。笼门上锁，并由警示标志。笼体需安装在基础上，距地 200mm 以上，内填沙土。

8、防雷与接地装置设计

依据 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定该现场采用中性点直接接地的 TN-S 接零保护系统。

1)、重复接地的作用

(1) 为了增强接地的作用和效果，在零线多处再与大地作金属性连接，作为重复接地。

(2) 降低漏电设备的对地电压。

(3) 减轻零线断线时的触电危险和三相负荷不对称对地电压危险性。

(4) 缩短碰壳或接地短路持续时间。

(5) 改善架空线路的防雷性。

2)、重复接地装置

(1) 本工程临时用电配电系统采取在配电室低压配电柜、各用电区域内的主配电箱处分别设置重复接地装置，重复接地装置采用 $L40 \times 4$ 角钢。

(2) 塔吊用 40×4 镀锌扁钢做接地极。尽管塔吊的防雷半径能保护住外脚手架，为安全起见，脚手架另做重复接地，在主体脚手架四侧共八处，同样用 $\Phi 12$ 镀锌圆钢做接地极打入地下，焊接处作沥青防腐。

3)、接地电阻

依据 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，对各接地点做接地电阻摇测。接地电阻值不大于 4 欧姆。

四、安全用电技术措施和电气防火措施

1、安装、维修或拆除用电设备，应由电工操作完成，电工应持证上岗，掌握运行操作技术。电工等级应与工程难易程度相适应。

2、工地应建立安全用电技术档案，定期检查临时用电工程定期复查接地电阻值，及时处理，并履行复查验收手续。

3、现场供电采用 TN-S 系统，各电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，该保护零线应为截面不小于 2.5mm^2 的绝缘多股铜线，五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作 N 线；绿/黄双色芯线必须用作 PE 线，严禁混用。

4、接地装置采用 $50\text{mm} \times 50\text{mm} \times 5\text{mm}$ 角钢管等接地体，长度为 3m，下端加工成尖形，其尖端在角钢的角脊上，且两个斜边对称。用 2 根以上导线在不同点做电气连接，接地电阻应不大于 4 欧。

5、电缆干线应埋地或架空，严禁沿地面明设，电缆在室外直埋的深度应不小于 0.6m 并应在电缆上各均匀铺设 50mm 厚细砂，然后覆盖机砖保护。

6、配电箱、开关箱，应设在干燥、通风场所，周围应有足够工人同时工作的空间和通道，箱体安装应端正、牢固、防雨防砸、防尘。固定式配电箱下底与地面垂直距离应大于 1.4m 小于 1.6m，移动式配电箱下底与地面垂直距离应大于 0.8m 小于 1.6m。

7、所有配电箱均应标明其名称、用途并做分路标记，箱内不得放置任何杂物。熔断器更换时，严禁用不符合原规格的代替。

8、每台用电设备，实行“一机一闸”严禁用一个开关控制 2 台以上用电设备。开关

箱内的漏电保护器其额定漏电电流应不大于 30Ma，额定漏电时间应小于 0.1S。

9、照明线路应布线整齐、相对固定，照明电线不得接近潮湿地面，不得接近热源和直接绑扎在金属架上，露天工作场所照明灯具应采用防水型灯头。

10、照明灯具与易燃物之间应保持一定的安全距离，普通灯具不宜小于 300mm，聚光灯、碘钨灯等高热灯具，不宜小于 500mm，且不得直接照射燃物。

11、各种电气设施应定期巡视检查、维护；新投入运行和大修后的电气设备，应加强巡视，无异常情况，方可按正常周期巡视。

12、用电设备和线路检修应先切断电源并经验电确认后，方可进行工作，工作地点应悬挂标示牌。

13、电气防火措施：严禁超负荷运行乱接、私接电线。禁止使用电炉和不符合安全认可的设备，合理配用保险丝熔断器。在易燃、易爆环境，禁用产生火花的设备，手持电动工具应有防爆措施。变配电室、大型用电设备附近应配备足够的干粉灭火器，防止火灾发生。

五、安全用电技术措施

安全用电技术措施包括两个方向的内容：一是安全用电在技术上所采取的措施；二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施，它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容：

1、安全用电技术措施

(1)、保护接地

是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时，如果人体触及此外壳时，由于人体的电阻远大于接地体电阻，则大部分电流经接地体流入大地，而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻（一般不大于 4Ω ），就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中，这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场，按规定保护接地电阻不大于 4Ω 。

(2)、保护接零

在电源中性点直接接地的低压电力系统中，将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接，称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时，短路电流经零线而成闭合电路，使其变成单相短路故障，因零线的阻抗很小，所以短路电流很大，一般大于额定电流的几倍甚至几十倍，这样大的单相短路将使保护装置迅速

而准确的动作，切断事故电源，保证人身安全。其供电系统为接零保护系统，即TN系统，TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。

TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统，也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流，此线专门承接故障电流，确保其保护装置动作。应该特别指出，PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。

施工时应注意：除了总箱处外，其它各处均不得把N线和PE线连接，PE线上不得安装开关和熔断器，也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出，因为线路末端的漏电保护器动作，会使前级漏电保护器动作。

必须注意：当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允许对一部分设备采取保护接地，对另一部分采取保护接零。因为在同一系统中，如果有的设备采取接地，有的设备采取接零，则当采取接地的设备发生碰壳时，零线电位将升高，而使所有接零的设备外壳都带上危险的电压。

(3)、设置漏电保护器

1) 施工现场的总配电箱至开关箱应至少设置两级漏电保护器，而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合，使之具有分级保护的功能。

2) 开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所有用电设备，除作保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。

3) 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧，不得用于启动电器设备的操作。

4) 漏电保护器的选择应符合先行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安全和运行的要求》GB 13955的规定，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s

5) 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA，额定漏电动作时间应大于0.1s，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

6) 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷侧负荷的相数和线数一致。

7) 配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型（电磁式）产品，或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型（电子式）产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型（电子式）产品时，应同时设置缺相保护。

（4）、安全电压

安全电压指不戴任何防护设备，接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定，安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定：当电气设备采用了超过24V时，必须采取防直接接触带电体的保护措施。

对下列特殊场所应使用安全电压照明器。

1) 隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压应不大于36V。

2) 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。

3) 在特别潮湿的场所，导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。

（5）、电气设备的设置应符合下列要求

1) 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电。配电系统应采用三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备接入220/380V三相四线系统；当单相照明线路电流大于30A时，应采用220/380V三相四线制供电。

2) 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置，照明线路接线宜在动力开关的上侧。

3) 总配电箱应设置在靠近电源区域，分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域，分配电箱与开关箱的距离不得超过30m，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m。

4) 每台用电设备必须有各自专用的开关箱，禁止用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

5) 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中。亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。否则，应予清除或做防护处理。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道，其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品，不得有灌木杂草。

6) 配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂

直距离应为1.4~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作，钢板的厚度应为1.2~2.0mm，其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm，配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm，箱体表面应做防腐处理。

7) 配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

(6)、电气设备的安装

1) 配电箱、开关箱内的电器（含插座）应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上，然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内部。

金属板与配电箱体应作电气连接。

2) 配电箱、开关箱内的各种电器（含插座）应按其规定位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。

3) 配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。

进出线中的N线必须通过N线端子板连接；PE线必须通过PE线端子板连接。

4) 配电箱、开关箱内的连接线应采用铜芯绝缘导线，导线绝缘的颜色标志应按相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色；N线的绝缘颜色为淡蓝色；PE线的绝缘颜色为绿/黄双色；排列整齐，任何情况下上述颜色标记严禁混用和相互代用。导线分支接头不得采用螺栓压接，应采用焊接并做绝缘包扎，不得有外露带电部分。

5) 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器的正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接，金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

6) 配电箱后面的排线需排列整齐，绑扎成束，并用卡钉固定在盘板上，盘后引出及引入的导线应留出适当余度，以便检修。

7) 导线剥削处不应伤线芯过长，导线压头应牢固可靠，多股导线不应盘卷压接，应加装压线端子（有压线孔者除外）。如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应涮锡后再压接，不得减少导线股数。

8) 配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡，进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上，不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱、出线应采用橡皮护套绝缘电缆，不得有接头。

9) 配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。

(7)、外电线路及电气设备防护

1) 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施，或堆放构件、架具、材料及其他杂物。

2) 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。当外电线路的电压为1kV以下时，其最小安全操作距离为4m；当外电架空线路的电压为1~10kV时，其最小安全操作距离为6m；当外电架空线路的电压为35~110kV，其最小安全操作距离为8m；当外电架空线路的电压为220kV，其最小安全操作距离为10m；当外电架空线路的电压为300~500kV，其最小安全操作距离为15m。上下脚手架的斜道严禁搭设在外电线路的一侧。

3) 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合以下要求：外电线路电压为1kV以下时，最小垂直距离为6m；外电线路电压为1~35kV时，最小垂直距离为7m。

4) 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附件吊装时，起重机的任何部位或被吊物的边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合以下要求：外电线路电压为1kV以下时，最小水平与垂直距离为1.5m；外电线路电压为10kV以下时，最小垂直距离为3m，水平距离为2m；外电线路电压为35kV以下时，最小垂直距离为4m，水平距离为3.5m；外电线路电压为110kV以下时，最小垂直距离为5m，水平距离为4m；外电线路电压为220kV以下时，最小水平与垂直距离为6m；外电线路电压为330kV以下时，最小水平与垂直距离为7m；外电线路电压为500kV以下时，最小水平与垂直距离为8.5m；

5) 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

6) 对于达不到最小安全距离时，施工现场必须采取保护措施，可以增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并要悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时，必须经有关部门批准，采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有电气工程技术人員或专职安全人員负责监护。

7) 防护设施与外电线路之间的安全距离应符合下列要求：外电线路电压为10kV以下时，安全距离为1.7m；外电线路电压为35kV以下时，安全距离为2m；外电线路电压为110kV以下时，安全距离为2.5m；外电线路电压为220kV以下时，安全距离为4m；外电线路电压为330kV以下时，安全距离为5m；外电线路电压为500kV以下时，安全距离为6m。

8) 对于既不能达到最小安全距离，又无法搭设防护措施的施工现场，必须与有关部

门协商，采取停电、迁移外电线或改变工程位置等措施，否则不得施工。

9) 电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件相适应。

10) 电气设备设置场所应避免物体打击和机械损伤，否则应做防护处置。

(8)、电工及用电人员必须符合以下要求：

1) 电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。

2) 安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

3) 各类用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：
使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转；

保管和维护所用设备，发现问题及时报告解决；

暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁；

移动电气设备时，必须由电工切断电源并做妥善处理后进行。

(9)、电气设备的使用与维护 www.1nayun.cn

1) 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2) 配电箱、开关箱箱门应配锁，并应由专业负责。

3) 配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具，并应做检查、维修工作记录。

4) 对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

5) 配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：

送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱；

停电操作顺序为：开关箱分→配电箱→总配电箱。

但出现电气故障的紧急情况可除外。

6) 施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

7) 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持清洁。

8) 配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9) 配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。熔断器的熔体更换时, 严禁用不符合原规格的熔体代替。漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次, 试跳不正常时严禁继续使用。

10) 配电箱、开关箱得进线和出线严禁承受外力, 严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

(10)、施工现场的配电线路

1) 架空线必须采用绝缘导线。

2) 架空线必须架设在专用电杆上, 严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

3) 架空线导线截面得选择应符合下列要求:

导线中得计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。

线路末端电压偏移不大于5%。

三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%, 单相线路的零线截面与相线截面相同。

按机械强度要求, 绝缘铜线截面不小于10mm², 绝缘铝线截面不小于16mm²。

在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内, 绝缘铜线截面不小于16 mm², 绝缘铝线截面不小于25mm²。

4) 架空线在一个档距内, 每层导线的接头数不得超过该层导线数的50%, 且一条导线只允许有一个接头。在跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内, 架空线不得有接头

5) 架空线路相序排列应符合下列规定:

动力、照明线在同一横担上架设时, 导线相序排列是: 面向负荷从左侧起依次为L₁、N、L₂、L₃、PE;

动力、照明线在二层横担上分别架设时, 导线相序排列时: 上层横担面向负荷从左侧起依次为L₁、L₂、L₃; 下层横担面向负荷从左侧起依次为L₁、(L₂、L₃)、N、PE

6) 架空线路的档距不得大于35m。

7) 架空线路的线间距不得小于0.3m, 靠近电杆的两导线的间距不得小于0.5m。

8) 架空线路横担间的最小垂直距离不得小于表1所列数值; 横担宜采用角钢或方木, 低压铁横担角钢应按表2选用, 方木横担截面应按80mm×80mm选用, 横担长度应按表3选用。

表1

排列方式	直线杆	分支或转角杆
高压与低压	1.2	1.0
低压与低压	0.6	0.3

表2

导线截面 (mm ²)	直线杆	分支或转角杆	
		二线及三线	四线及以上
16 25 35 50	L50×5	2×L50×5	2×L63×5
70 95 120	L63×5	2×L63×5	2×L70×6

表3

横 担 长 度 (m)		
二 线	三线、四线	五线
0.7	1.5	1.8

9) 架空线路与邻近线路或固定物的距离应符合表4的规定。

表4

项目	距离类别						
最小净空距离 (m)	架空线路的过引线、接下线与邻线	架空线与架空线电杆外缘			架空线与摆动最大时树梢		
	0.13	0.05			0.5		
最小垂直距离 (m)	架空线同杆架设下方的通信、广播线路	架空线最大弧垂与地面			架空线最大弧垂与暂设工程顶端	架空线与邻近电力线路交叉	
		施工现场	机动车道	铁路轨道		1kV 以下	1 ~ 10kV
	1.0	4.0	6.0	7.5	2.5	1.2	2.5
最小水平距离 (m)	架空线电杆与路基边缘		架空线电杆与铁路轨道边缘		架空线边线与建筑物凸出部分		
	1.0		杆高 (m) +3.0		1.0		

10) 架空线路应采用钢筋混凝土或木杆。钢筋混凝土杆不得有露筋、宽度大于0.4mm的裂文和扭曲；木杆不得腐朽，其梢径不应小于140mm。

11) 电杆埋设深度应为杆长的1/10加0.6m，回填土应分层夯实。在松软土质处应加大埋入深度或采用卡盘等加固。

12) 直线杆和 15° 以下的转角杆, 可采用单横担单绝缘子, 但跨越机动车道时应采用单横担双绝缘子; 15° 到 45° 的转角杆应采用双横担双绝缘子; 45° 以上的转角杆, 应采用十字横担。

13) 架空线路绝缘子应按下列原则选择:

1 直线杆采用针式绝缘子;

2 耐张杆采用碟式绝缘子

14) 电杆的拉线应采用不少于3根D4.0mm的镀锌钢丝。拉线与电杆的夹角应在 30° ~ 45° 之间。拉线埋设深度不得小于1m。电杆拉线如从导线之间穿过, 应在高于地面2.5m处装设拉线绝缘子。

15) 因受地形环境限制不能设拉线时, 可采用撑杆代替拉线, 撑杆埋设深度不得小于0.8m, 其底部应垫底盘或石块。撑杆与电杆的夹角应为 30° 。

16) 接户线在档距内不得有接头, 进线处离地高度不得小于2.5m。接户线最小截面应符合表5的规定。接户线线间及邻近线路间的距离应符合表6的要求。

表5

接户线架设方式	接户线长度 (m)	接户线截面 (mm^2)	
		铜线	铝线
架空或沿墙敷设	10~25	6.0	10.0
	≤ 10	4.0	6.0

表6

接户线架设方式	接户线档距 (m)	接户线线间距离 (m)
架空敷设	≤ 25	150
	> 25	200
沿墙敷设	≤ 6	100
	> 6	150
架空接户线与广播电话线交叉时的高度 (m)		接户线上部, 600 接户线下部, 300
架空或沿墙敷设的接户线零线和相线交叉时的距离 (mm)		100

17) 架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时, 其熔体额定电流不应大于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的1.5倍。采用断路器作为短路保护时, 其瞬动过流脱扣器脱扣电流整定值应小于线路末端单相短路电流。

18) 架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时, 绝缘导线长期

连续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.25倍。

(11)、施工现场的电缆线路

1) 电缆中必须包含全部工作芯线和作用保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括含淡蓝、绿/黄二种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须用作N线；绿/黄双色芯线必须用作PE线，严禁混用。

2) 电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。

3) 电缆类型应更具敷设方式、环境条件等选择。埋地敷设应采用铠装电缆；当选用无铠装电缆时，应能放水、防腐。架空敷设应采用无铠装电缆。

4) 电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m，并应载电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖或混凝土板等硬介质保护层。

5) 埋地电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处，必须加设防护套管，防护套管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。

6) 埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m，交叉间距不得小于1m。

7) 埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内，接线盒应能防水、防尘、防机械损伤，并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

8) 架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设，并采用绝缘子固定，绑扎线必须采用绝缘线，固定电间距应保证电缆能承受自重所带来的荷载，沿墙壁敷设时最大弧垂直距地不得小于2.0m。

9) 在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入，严禁穿越脚手架引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等，并应靠近用电负荷中心，固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设应沿墙或门口刚性固定，最大弧垂距地不得小于2.0m。

10) 电缆线路必须有短路保护和过载保护。

(12)、室内导线的敷设及照明装置

1) 室内配线必须采用绝缘导线或电缆

2) 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设，管口和管接头应密封；当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须与PE线相连接。

3) 室内非埋地明敷主干线距离地面高度不得小于2.5m。

4) 架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于2.5m，并应采取防雨措施。

5) 室内配线所用导线或电缆的截面应更具用电设备或线路的计算负荷确定，但铜线截面不应小于 1.5mm^2 ，铝线截面不应小于 2.5mm^2 。

6) 钢索配线的吊架间距不宜不大于12m。采用瓷夹固定导线时，导线间距不应小于35mm，瓷夹间距不应大于800mm；采用瓷瓶固定导线时，导线或电缆时，可直接敷设于钢索上。

7) 室内配线必须有短路保护和过载保护。

2、安全用电组织措施

(1)、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

(2)、建立技术交底制度

向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图，技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续，注明交底日期。

(3)、建立安全检测制度

从临时用电工程竣工开始，定期对临时用电工程进行检测，主要内容是：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等，以监视临时用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

(4)、建立电气维修制度

加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建立维修工作记录，记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。

(5)、建立工程拆除制度

建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

(6)、建立安全检查和评估制度

施工管理部门和企业要按照JGJ59-2011《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。

(7)、建立安全用电责任制

对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人，并辅以必要的奖惩。

(8)、建立安全教育和培训制度

定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书，严禁无证上岗。

六、安全用电防火措施

1、施工现场发生火灾的主要原因

(1)、电气线路过负荷引起火灾

线路上的电气设备长时间超负荷使用，使用电流超过了导线的安全载流量。这时如果保护装置选择不合理，时间长了，线芯过热使绝缘层损坏燃烧，造成火灾。

(2)、线路短路引起火灾

因导线安全部距不够，绝缘等级不够，所久老化、破损等或人为操作不慎等原因造成线路短路，强大的短路电流很快转换成热能，使导线严重发热，温度急剧升高，造成导线熔化，绝缘层燃烧，引起火灾。

那云 (3) 接触电阻过大引起火灾
下载网站 www.inayun.cn
导线接头连接不好，接线柱压接不实，开关触点接触不牢等造成接触电阻增大，随着时间增长引起局部氧化，氧化后增大了接触电阻。电流流过电阻时，会消耗电能产生热量，导致过热引起火灾。

(4)、变压器、电动机等设备运行故障引起火灾

变压器长期过负荷运行或制造质量不良，造成线圈绝缘损坏，匝间短路，铁芯涡流加大引起过热，变压器绝缘油老化、击穿、发热等引起火灾或爆炸。

(5)、电热设备、照灯具使用不当引起火灾

电炉等电热设备表面温度很高，如使用不当会引起火灾；大功率照明灯具等与易燃物距离过近引起火灾。

(6)、电弧、电火花引起火灾

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体，引起火灾。

施工现场由于电气引发的火灾原因决不止以上几点，还有许多，这就要求用电人员和现场管理人员认真执行操作规程，加强检查，可以说是可以预防的。

2、预防电气火灾的措施

针对电气火灾发生的原因，施工组织设计中要制定出有效的预防措施。

(1)、施工组织设计时要根据电气设备的用电量正确选择导线截面，从理论上杜绝线路过负荷使用，保护装置要认真选择，当线路上出现长期过负荷时，能在规定时间内动作保护线路。

(2)、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求，当配电线路采用熔断器作短路保护时，熔体额定电流一定要小于电缆或穿管绝缘导线允许载流量的2.5倍，或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍。经常教育用电人员正确执行安全操作规程，避免作业不当造成火灾。

(3)、电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实。各种开关触头要压接牢固。铜铝连接时要有过渡端子，多股导线要用端子或涮锡后再与设备安装，以防加大电阻引起火灾。

(4)、配电室的耐火等级要大于三级，室内配置砂箱和绝缘灭火器。严格执行变压器的运行检修制度，按季度每年进行四次停电清扫和检查。现场中的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转。

(5)、施工现场内严禁使用电炉子。使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于30cm，室内不准使用功率超过100W的灯泡，严禁使用床头灯。

(6)、使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护，施焊周围不能存在易燃物体，并备齐防火设备。电焊机要放在通风良好的地方。

(7)、施工现场的高大设备和有可能产生静电的电气设备要做好防雷接地和防静电接地，以免雷电及静电火花引起火灾。

(8)、存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

(9)、配电箱、开关箱内严禁存放杂物及易燃物体，并派专人负责定期清扫。

(10)、设有消防设施的施工现场，消防泵的电源要由总箱中引出专用回路供电，而且此回路不得设置漏电保护器，当电源发生接地故障时可以设单相接地报警装置。有条件的施工现场，此回路供电应由两个电源供电，供电线路应在末端可切换。

(11)、施工现场应建立防火检查制度，强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

(12)、施工现场一旦发生电气火灾时，扑灭电气火灾应注意以下事项：

(13)、迅速切断电源，以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套，使用有绝缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时，火线和零线应分开错位剪断，以免在钳口处造

成短路，并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

(14)、当电源线因其它原因不能及时切断时，一方面派人去供电端拉闸，另一方面灭火时，人体的各部位与带电体应保持一定充分距离，必须穿戴绝缘用品。

(15)、扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火器，二氧化碳灭火器，1211灭火器或干燥砂子。严禁使用导电灭火剂进行扑救。

那云 下载网站 www.inayun.cn

目 录

一、工程概况	1
二、编制依据	1
三、设计内容和步骤	1
四、安全用电技术措施和电气防火措施	5
五、安全用电技术措施	6
六、安全用电防火措施	17

那云 下载网站 www.inayun.cn

罗源湾滨海新城旅游项目 (二期)

临时
用电
专项
方案

那云

下载网站

www.inayun.cn

福建透堡建筑工程有限公司